



B VIEW S=1/75

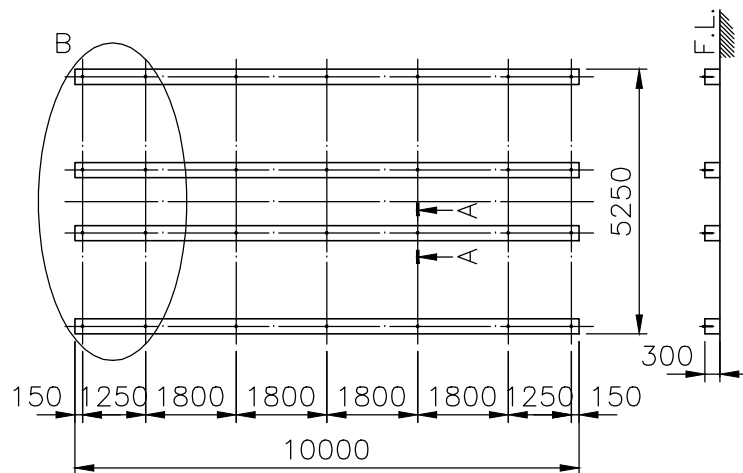

溫水入管 WATER INLET

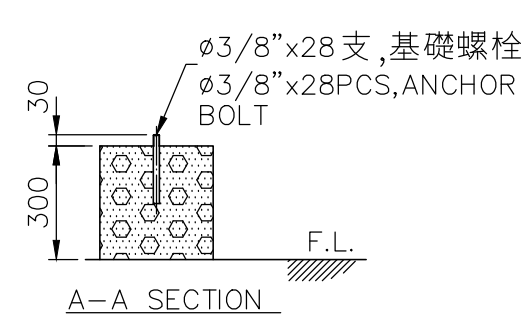

A-A SECTION

- 註：1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.

101-07
B-LFCN800.DWG

項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件數

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LFC-N-800						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定					MM	1 /150	100•05•25
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-114-10098		