
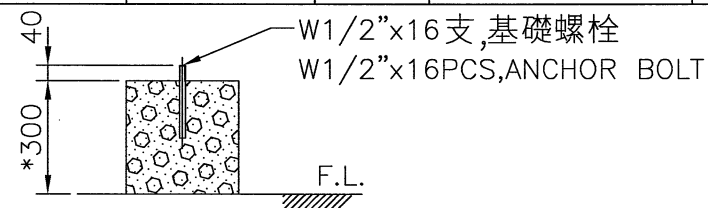


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數

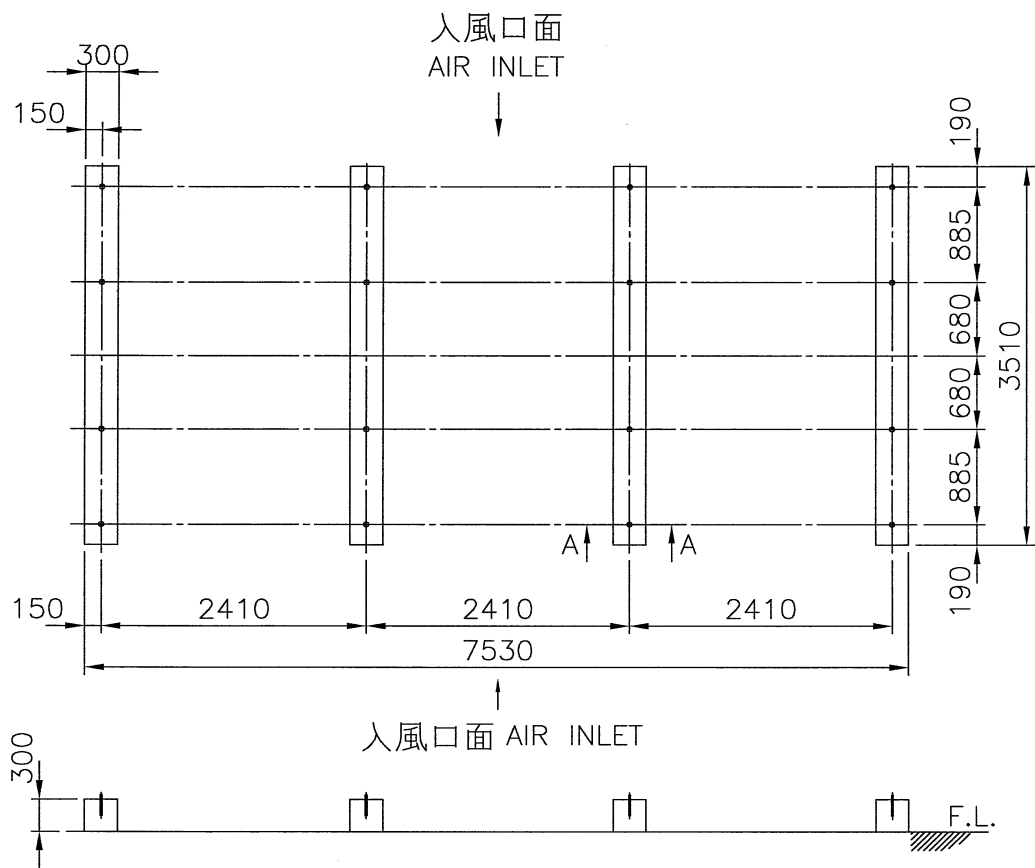

A-A SECTION S=1/20

- 註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
 2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員。
 5.(*)設計基礎台高度,可依主管管徑調整高度。

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
 5.(*)THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1018C-C3						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭 健 明				MM	1 / 70	107-01-11
校 對	潘信安		製 圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-174-9240		

136-09
B-TR1018C-C3.DWG

A8-3-18