



DETAIL "A" S=1:25

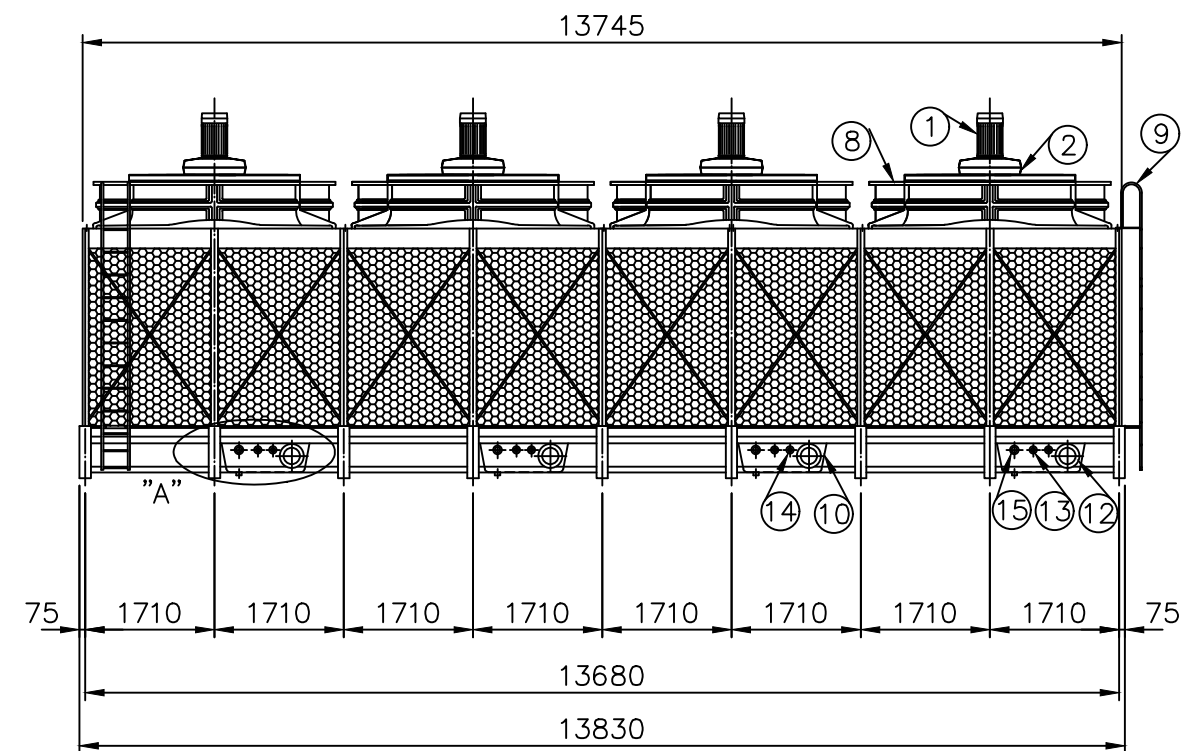

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

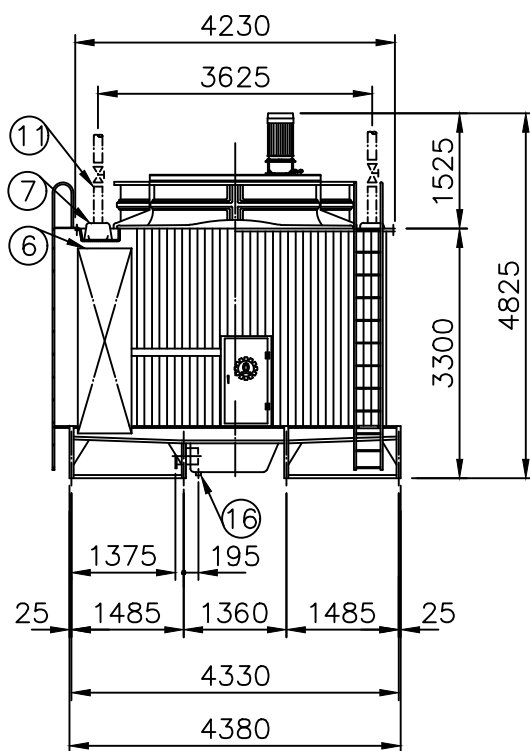

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	4 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110A-TR	4 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-300	4 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		16個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
* 11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	16支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. AL :Aluminum Alloy
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

註：溫水入管由客戶提供

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

冷卻塔空重Dry Weight : 6520 kg	運轉重量Operating Weight : 15800 kg
荷重 Loading Data	
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C	風量Air Volume :1850M ³ /MIN/CELL
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C	水量Water Flow : 11564 LPM
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C	冷卻能力Cooling Capacity: 3469200Kcal/HR
設計基準 Design Condition	
變更號碼	日期 變更 核對 核准 記事 NOTE
圖 名 TITLE	LCTR-1030C-C4 外觀圖 OUTLINE VIEW
核定	MM 1 /100 114• 6 •17
校對	製圖 圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.	
91-173-9172	