


| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | |

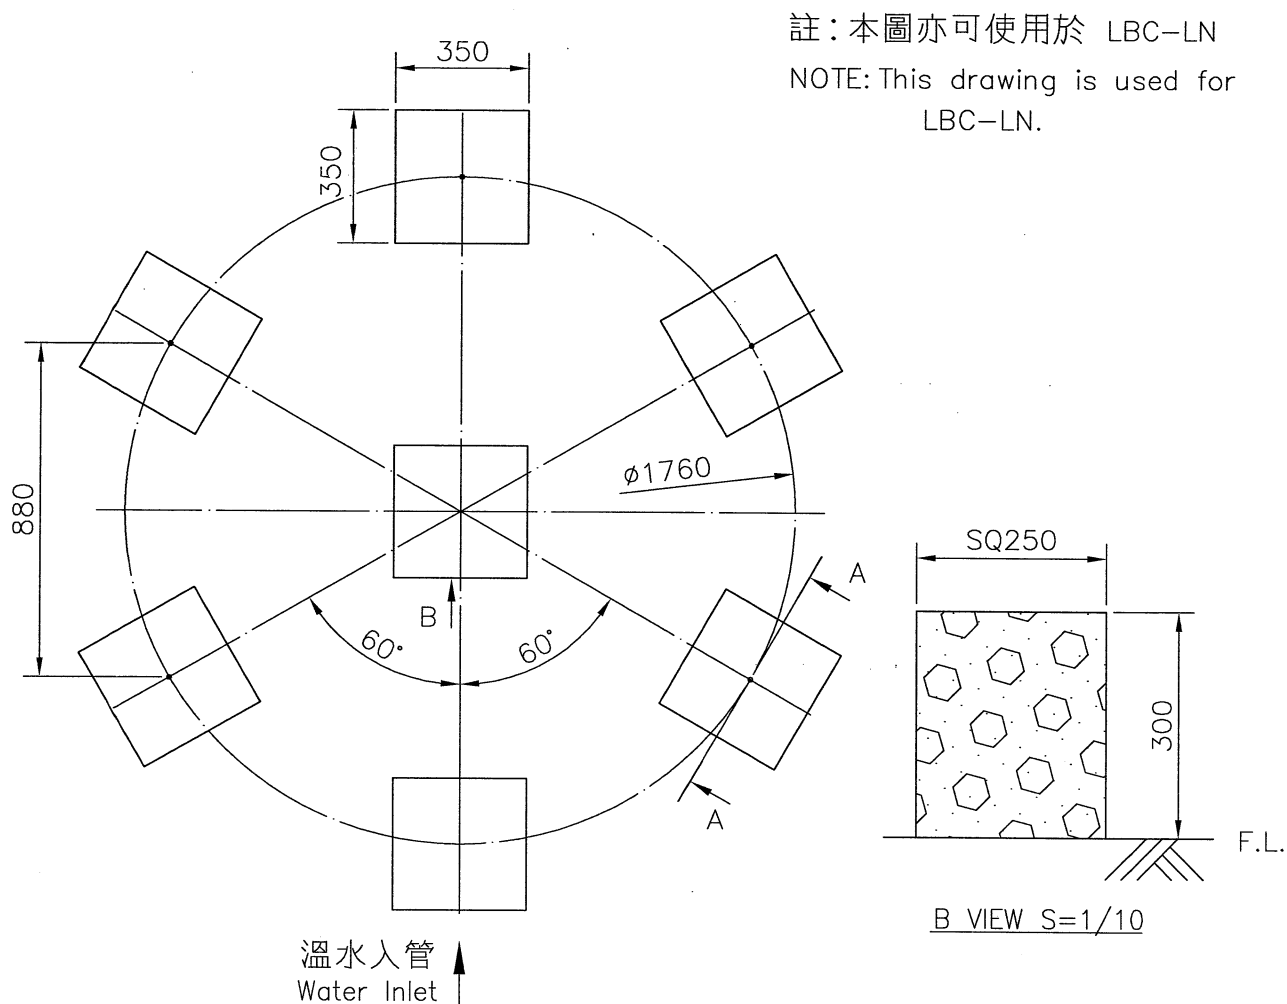


- 註：1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

$\phi 3/8"$ x 5 支, 基礎螺栓
 $\phi 3/8"$ x 5 PCS, ANCHOR BOLT

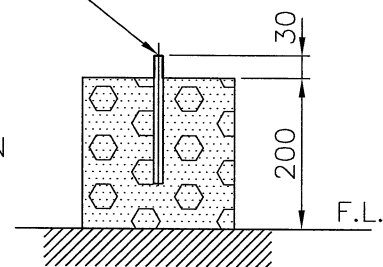

A-A SECTION S=1/10

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-------|-------------|
| 變更號碼 | | 日 期 | 變 更 | 校 對 | 核 准 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | | LBC-80 | | | | | | |
| | | 基礎台詳細圖 FOUNDATION DETAIL | | | | | | |
| 核 定 | 蕭健明 | | | | | MM | 1/ 20 | 107. 11. 02 |
| 校 對 | 李俞鴻 | | 製 圖 | 李錦佳 | | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | | 103-03 B-BC80.DWG 11-114-0363 | | |

A1-1-13