


基礎螺栓孔
ø14*3 Holes For Anchor Bolt

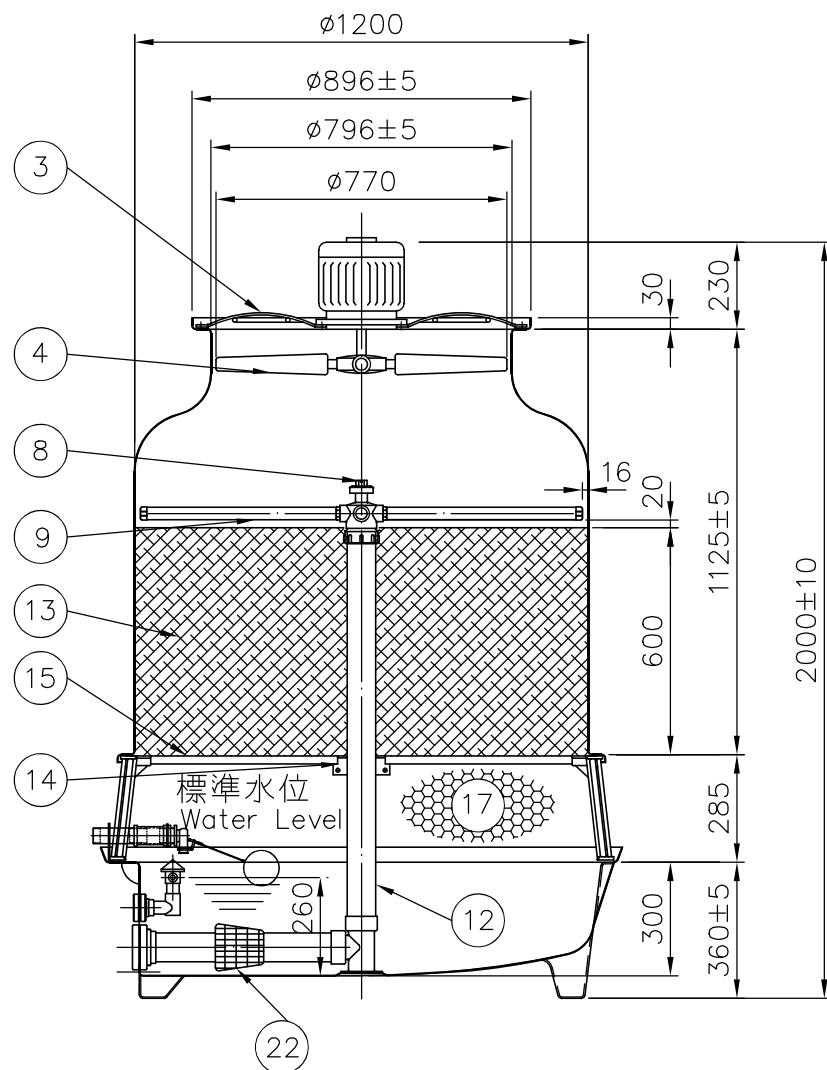

REMARK : 註
1.HDGS :Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
A.C :Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
47-07
0-BC25.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		3/4HP*6P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/pcs
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		3 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.E		4 支/pcs
10					
11					
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	Nylon		3 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20					
21					
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23					
24					

排水管	Drain	50A(2B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管	Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管	Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管	Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	89 kgs	運轉時全重	Operating Weight	422 kgs
荷重 Loading Data					
外氣溼球溫度	Ambient Wetbulb	27℃	風量	Air Volume	225 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	32℃	水量	Water Flow	325 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	37℃	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計條件 Design Condition 97500					
變更號碼	日 期	變 更 者	核 准 者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-25				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核 定		設 計		MM	1 / 20 113.01.11
校 對		製 圖	陳祐宇	圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-973-1569	