
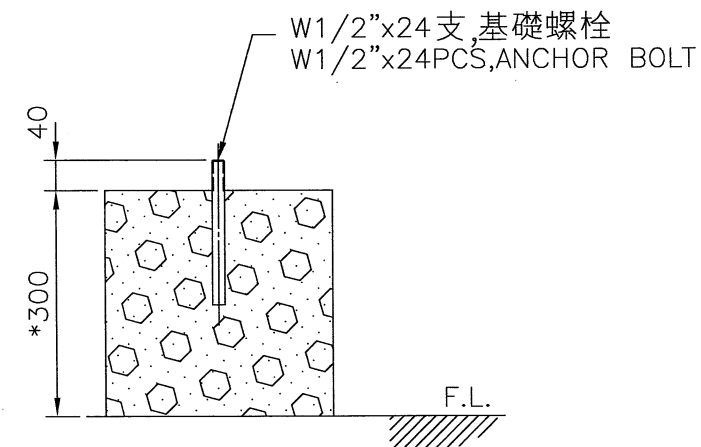


| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

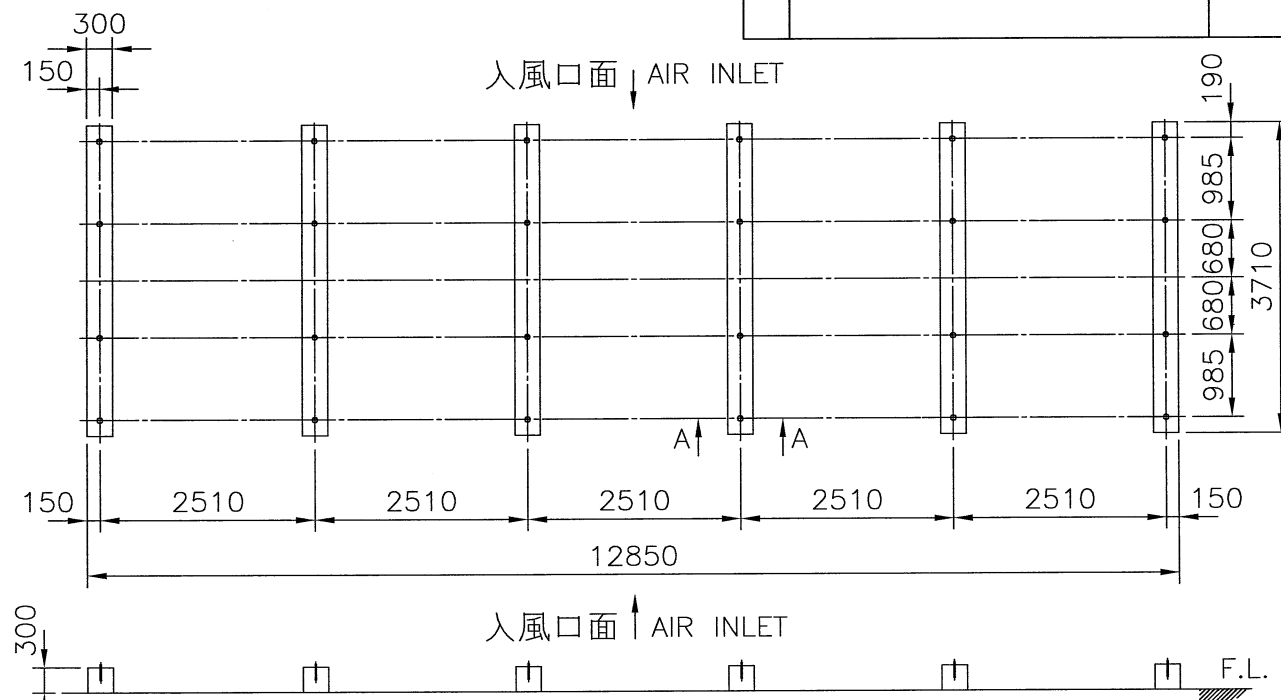

A-A SECTION S=1/10

- 註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
 2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$.
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員.
 5.(*)設計基礎台高度,可依主管管徑調整高度.

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
 5.(*)THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

102-02
B-H225C5.DWG

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|----|-------------|--------|-----------|
| 變更號碼 | 日期 | 變更 | 校對 | 核准 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | LRC-N-225-C5 | | | | | | |
| | 基礎圖 FOUNDATION | | | | | | |
| 核 定 | 蕭健明 | | | | MM | 1 / 90 | 107.01.11 |
| 校 對 | 潘信宏 | 製 圖 | 陳彥鈞 | | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | 31-114-0205 | | |

B5-1-55