項	名　　稱	件　號	重　量	材 質	尺　　寸	件數

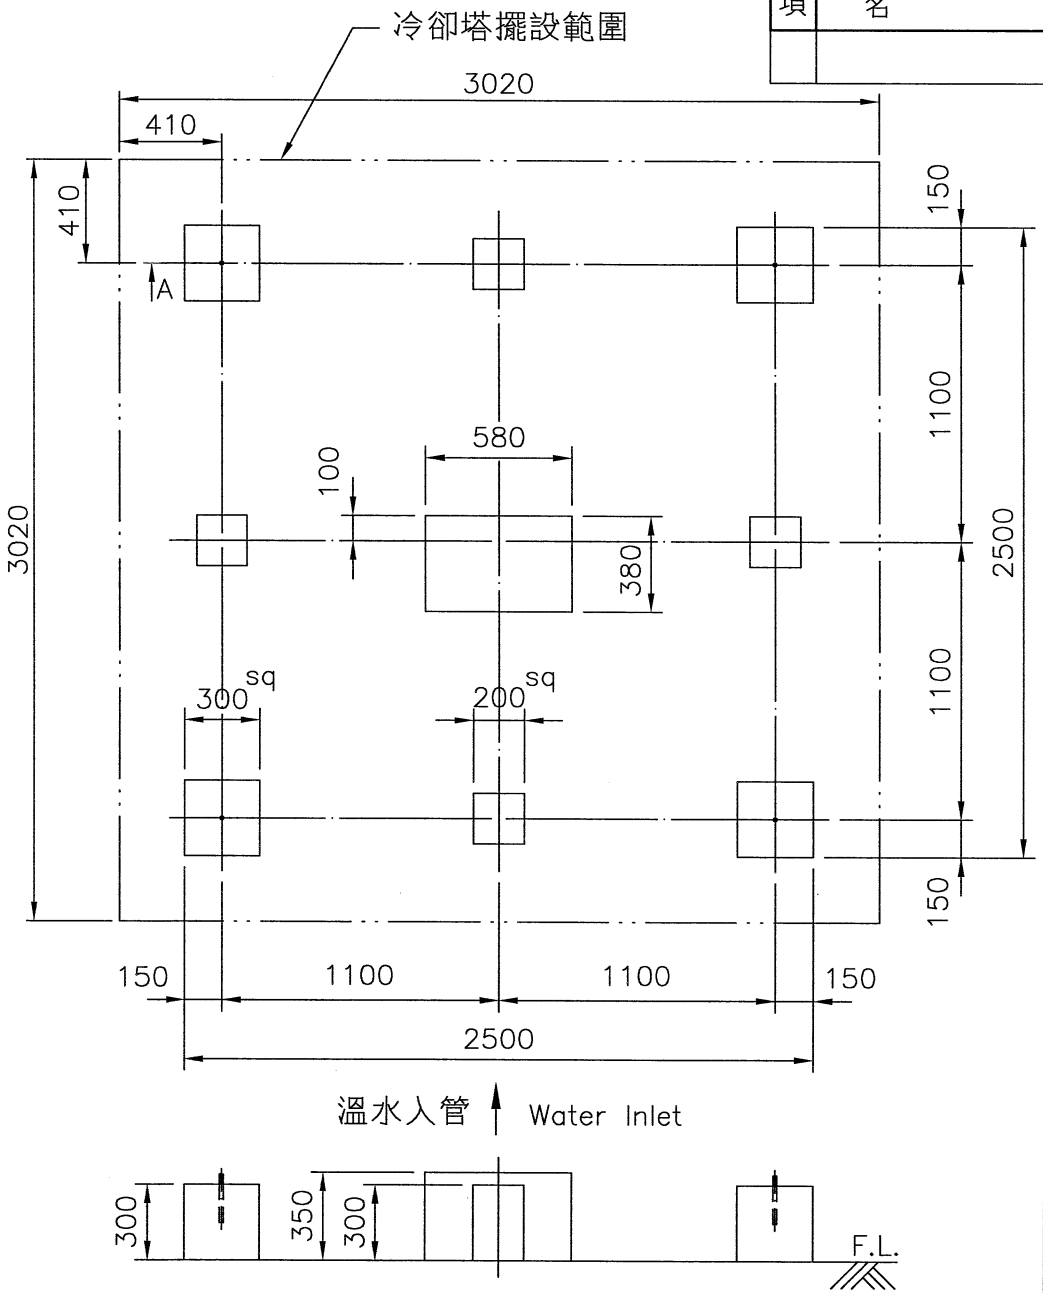

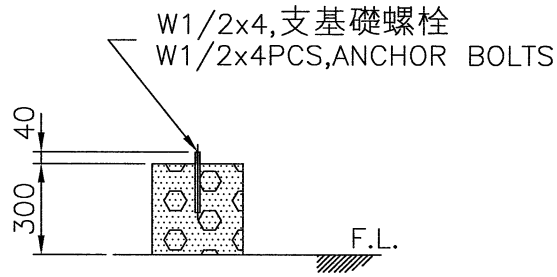

A–A' SECTION

註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面,水平公差為 ±2mm
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,
請洽本公司業務人員.

REMARK:
1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS ±2mm.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON–ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION , PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記　事 NOTE		
圖 名 TITLE	LDC–N–225						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蘇健明				MM	1 / 30	106・5・5
校 對	潘信安	製 圖	陳 建 宏		圖　號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					103–07 B–LDCN225.DWG 81–114–0456		

01-2-31