


B VIEW S=1/100

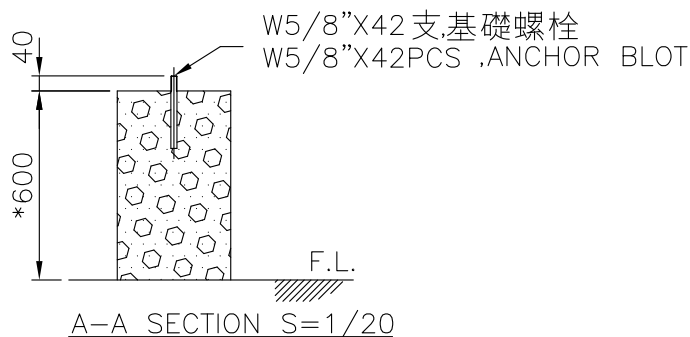


- 註：1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
 2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$   
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,  
 請洽本公司業務人員。  
 5.(\*)冷卻塔基礎台高度,須依主管管徑,管架...等配合調整高度。

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).  
 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION , PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.  
 5.(\*)COOLING TOWER FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAIN PIPE ,THE PIPE RANK, ECT.

項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數

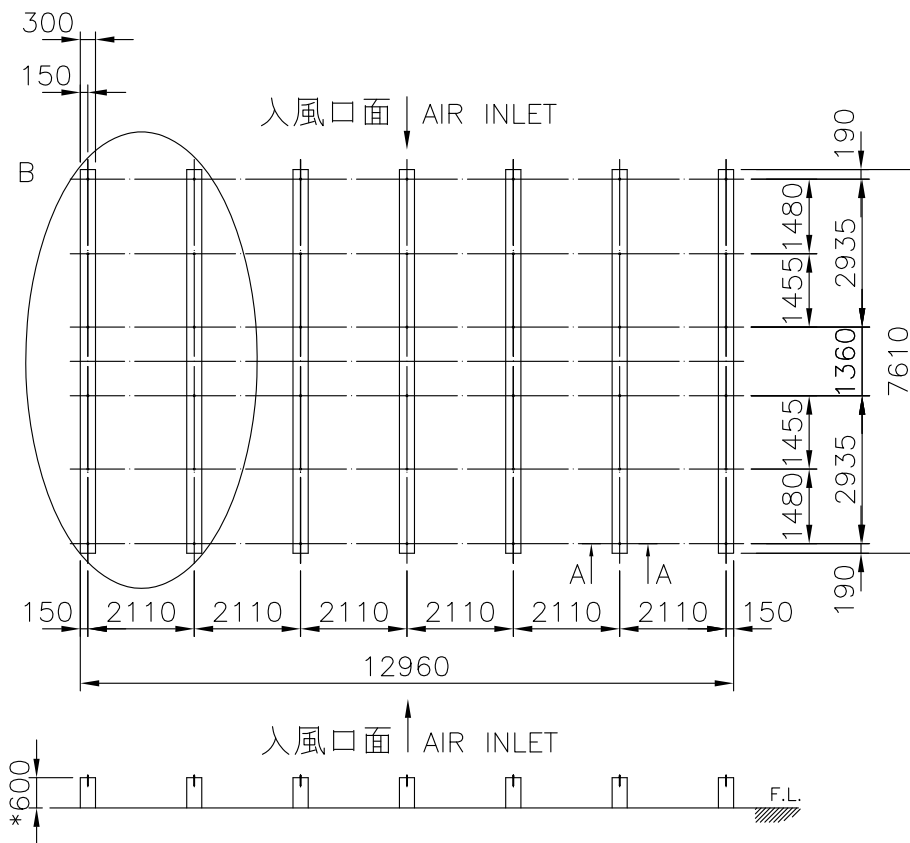

變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1120-C3						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定					MM	1 / 150	112.01.16
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					156-08 B-TR1120C3.DWG 91-234-4085		