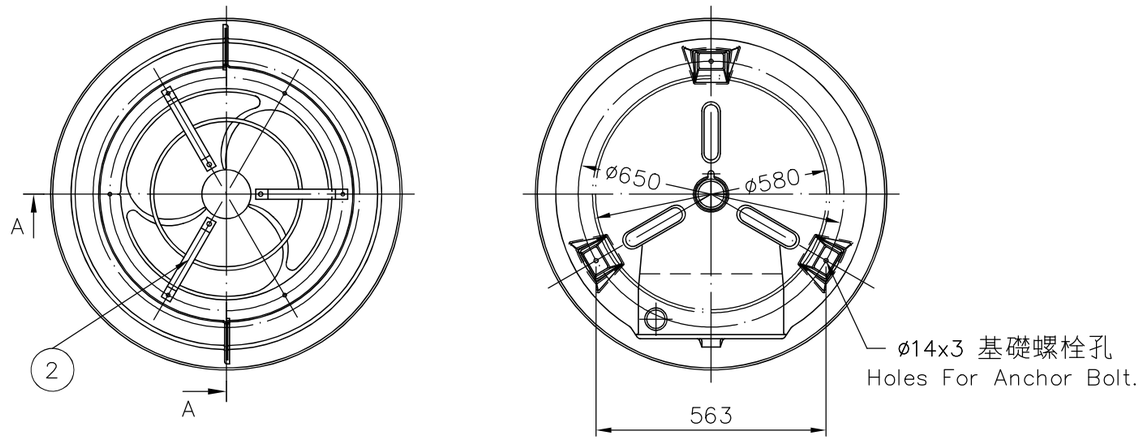

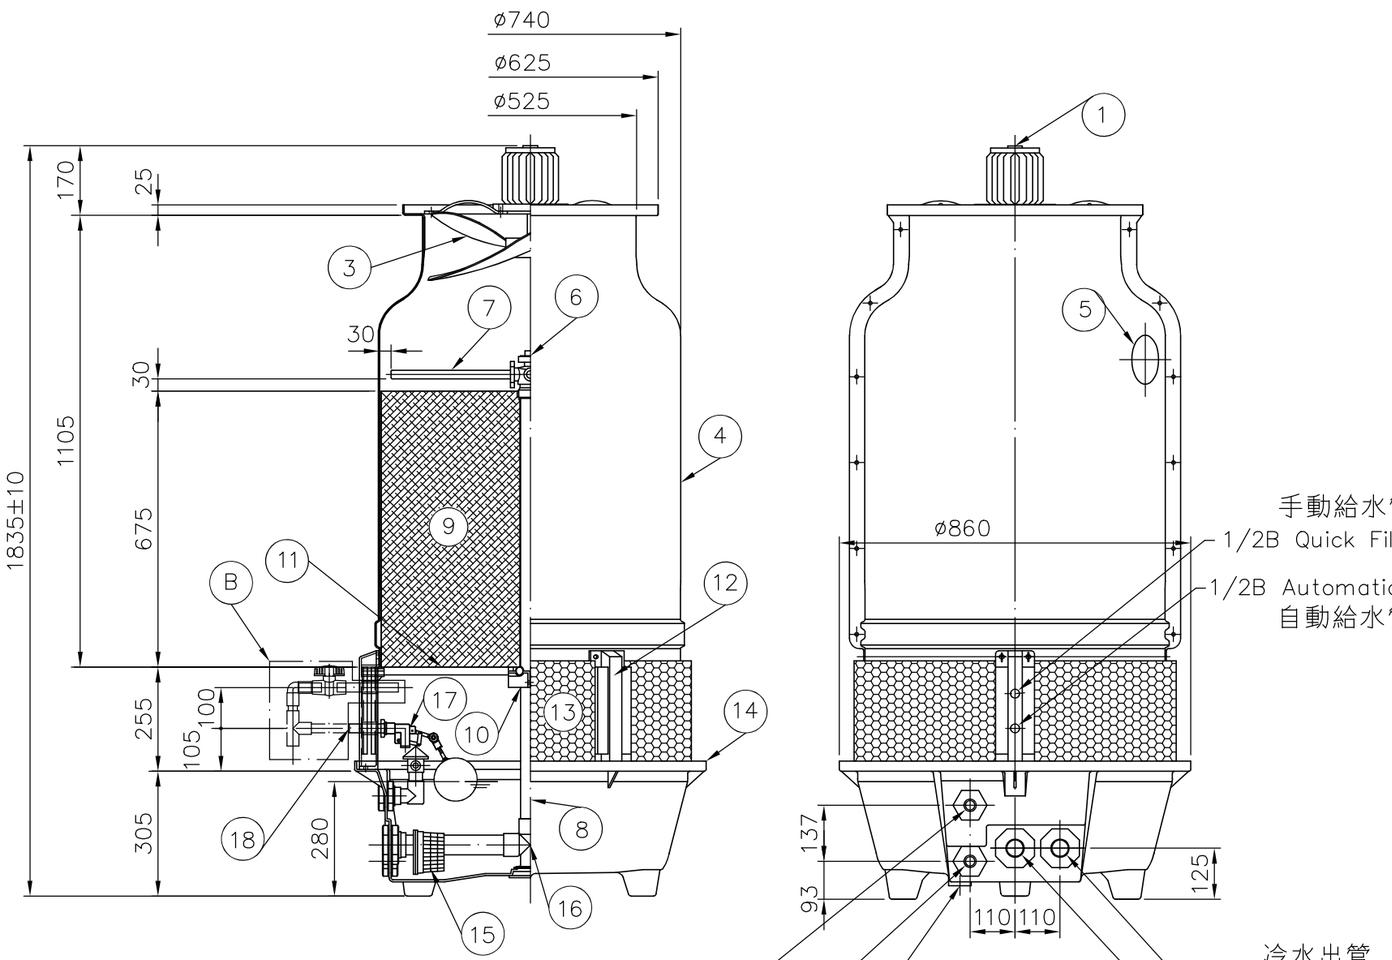

A—A SECTION

註:自補,手補點線部份 (B) 之配管件由客戶提供

Note: The piping of Quick filler and Automatic filler (the part (B)) should be provided by customer.

項	名稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y
1	馬達 Fan Motor		1/4HPx6P	1 個 pcs
2	馬達架 Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座 set
3	風扇 Fan	ABS	LSF—050	1 組 set
4	本體 Casing	F.R.P.		2 片 pcs
5	檢點窗 Hand Hole	E.V.A.		1 個 pcs
6	噴頭 Sprinkler Head	Nylon	LSH—040	1 座 set
7	噴水管 Sprinkler Pipe	P.E.		4 支 pcs
8	中心管 Stand Pipe	P.V.C.		1 支 pcs
9	散熱材 Filling	P.V.C.		1 組 set
10	中心管束 Stopper or Column	P.P.		1 組 set
11	散熱材支持架 Filling Supportor	P.V.C.		1 組 set
12	中間腳 Casing Supportor	Nylon		3 支 pcs
13	入風口網 Inlet Louver	P.V.C.		1 組 set
14	水盤 Water Basin	F.R.P.		1 片 pcs
15	濾水網 Strainer	P.P.		1 個 pcs
16	中心管座 Stand Pipe Base	P.V.C.		1 座 set
17	浮球閥組 Float Valve Ass'y			1 組 set
18	補給水接續管 Connector	P.V.C.		1 支 pcs

註:H.D.G.S : HOT DIP GALVANIZED STEEL 熱浸鍍鋅鐵

排水管 Drain	25A(1 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)
冷水出管 Outlet	40A(1 1/2B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管 Inlet	40A(1 1/2B)	自動給水管 Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	49 kgs	運轉時全重 Operating Weight	146 kgs
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambiemt Wetbulb	27 ℃	風量 Air Volume	100 M^3/MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32 ℃	水量 Water Flow	130 L/MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37 ℃	冷卻能力 Cooling Capacity	39000 KCAL/HR
設計基準 Design Condition			

變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE
圖名 TITLE	LBC—10 冷卻塔組合圖 COOLING TOWER ASS'Y DRAWING			
核定		設計		MM 1/15 113·01·11
校對		製圖	陳祐宇	圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

PL—11—852—9208

29—1
O—BC10.DWG