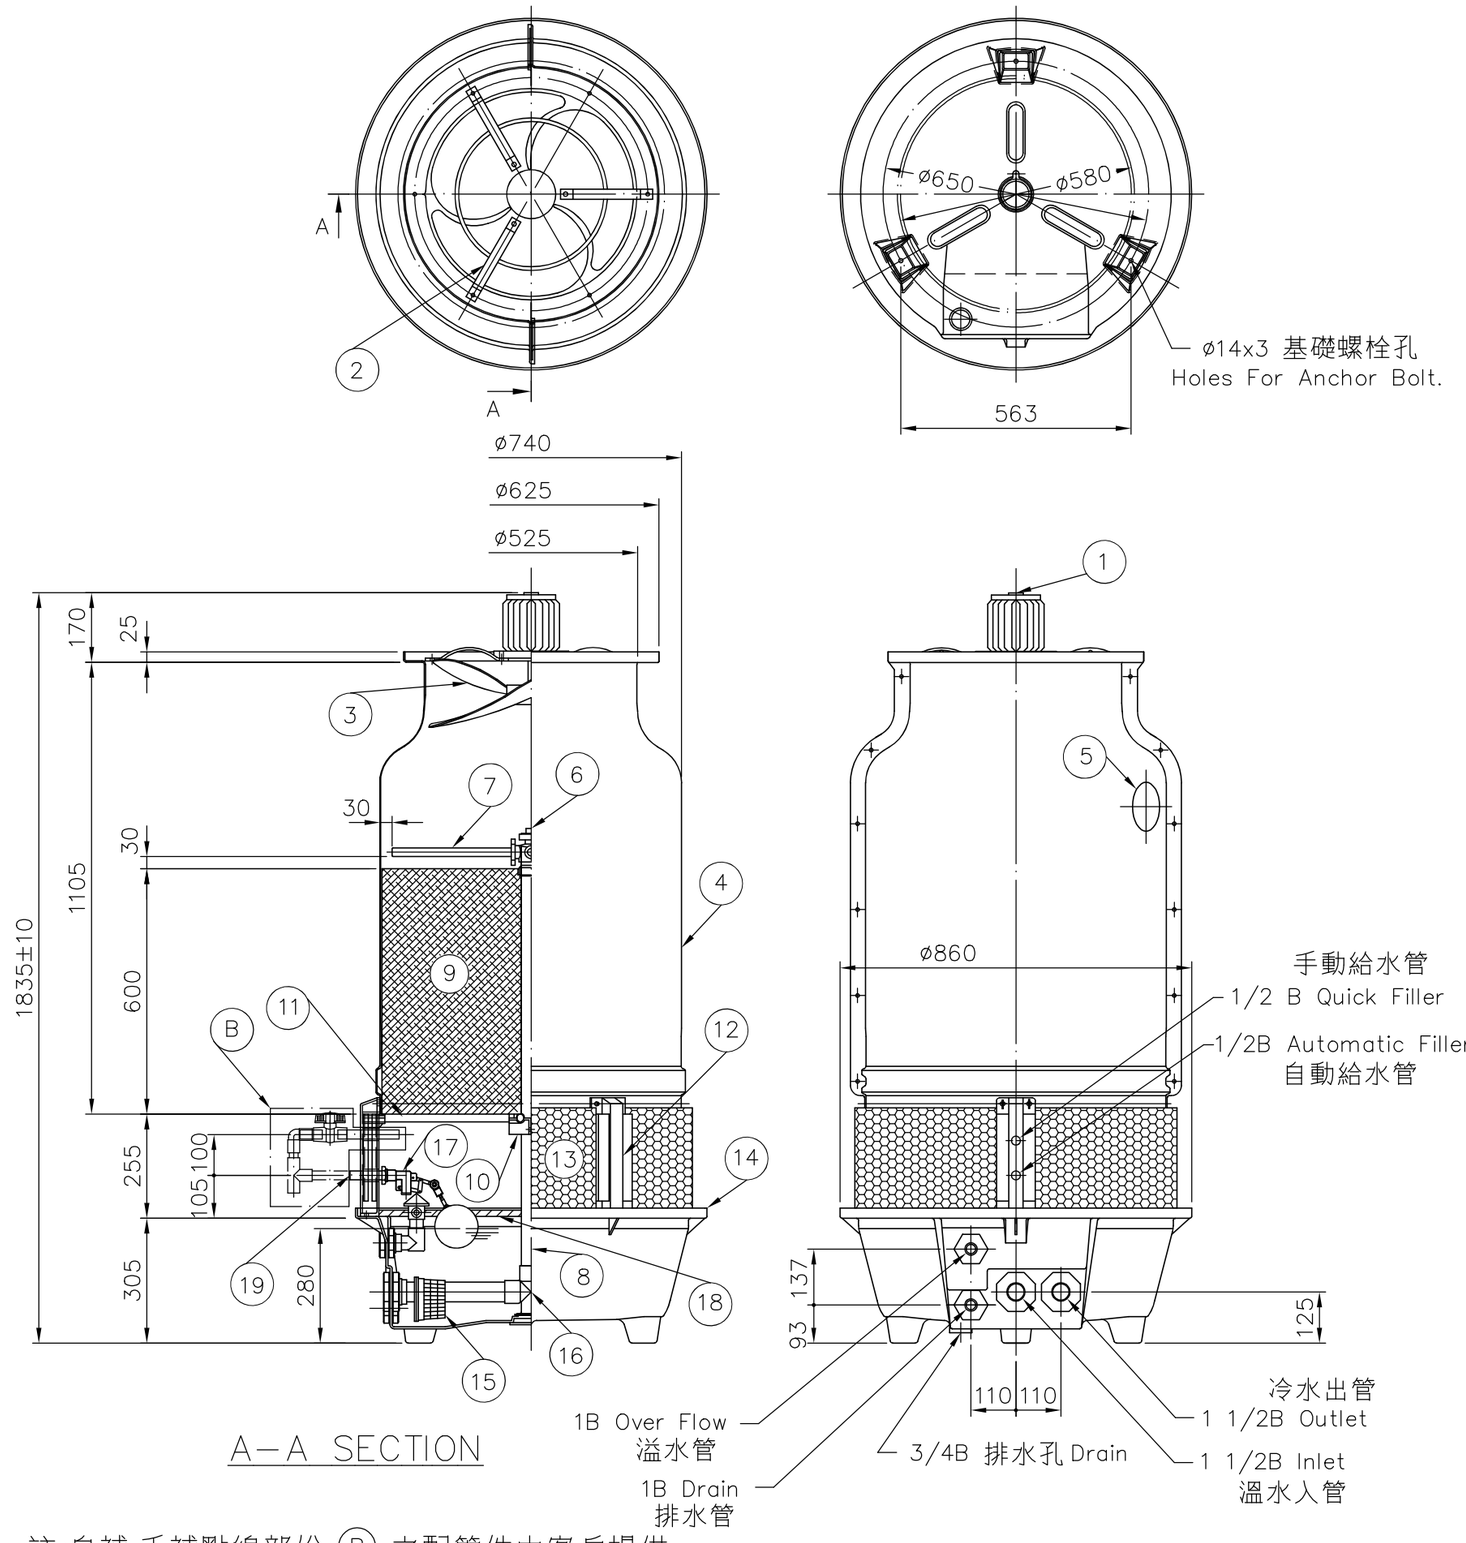

A—A SECTION

註:自補,手補點線部份 Ⓑ 之配管件由客戶提供

Note: The piping of Quick filler and Automatic filler (the part Ⓑ) should be provided by customer.

04—02
O—LN8.DWG

項 Item	名稱 Description	材質 M.T	規範 Specification	件數 Qt'y
1	馬達 Fan Motor		1/6HPx8P	1 個 pcs
2	馬達架 Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座 set
3	風扇 Fan	ABS	LSF—050	1 組 set
4	本體 Casing	F.R.P.		2 片 pcs
5	檢點窗 Hand Hole	E.V.A.		1 個 pcs
6	噴頭 Sprinkler Head	Nylon	LSH—040	1 座 set
7	噴水管 Sprinkler Pipe	P.E.		4 支 pcs
8	中心管 Stand Pipe	P.V.C.		1 支 pcs
9	散熱材 Filling	P.V.C.		1 組 set
10	中心管束 Stopper or Column	P.P.		1 組 set
11	散熱材支持架 Filling Supportor	P.V.C.		1 組 set
12	中間腳 Casing Supportor	Nylon		3 支 pcs
13	入風口網 Inlet Louver	P.V.C.		1 組 set
14	水盤 Water Basin	F.R.P.		1 片 pcs
15	濾水網 Strainer	P.P.		1 個 pcs
16	中心管座 Stand Pipe Base	P.V.C.		1 座 set
17	浮球閥組 Float Valve Ass'y			1 組 set
18	消音毯 Drip Eliminator	Nylon		1 組 set
19	補給水接續管 Connector	P.V.C.		1 支 pcs

註:H.D.G.S : HOT DIP GALVANIZED STEEL 熱浸鍍鋅鐵

排水管 Drain	25A(1 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)
冷水出管 Outlet	40A(1 1/2B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管 Inlet	40A(1 1/2B)	自動給水管 Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	47 kgs	運轉時全重 Operating Weight	144 kgs
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambiemt Wetbulb	27°C	風量 Air Volume	75 M^3/MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32°C	水量 Water Flow	104 L/MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力 Cooling Capacity	31200 KCAL/HR
設計基準 Design Condition			

變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE
圖名 TITLE	LBC—LN—8 冷卻塔組合圖 COOLING TOWER ASS'Y DRAWING			
核定		設計		MM 1/15 113·01·11
校對		製圖	陳祐宇	圖號 DWG NO.

良機實業股份有限公司
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.

PL—11—822—6886