
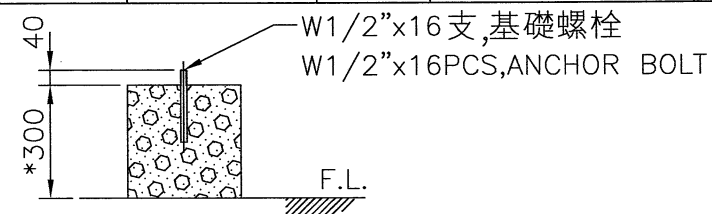


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數

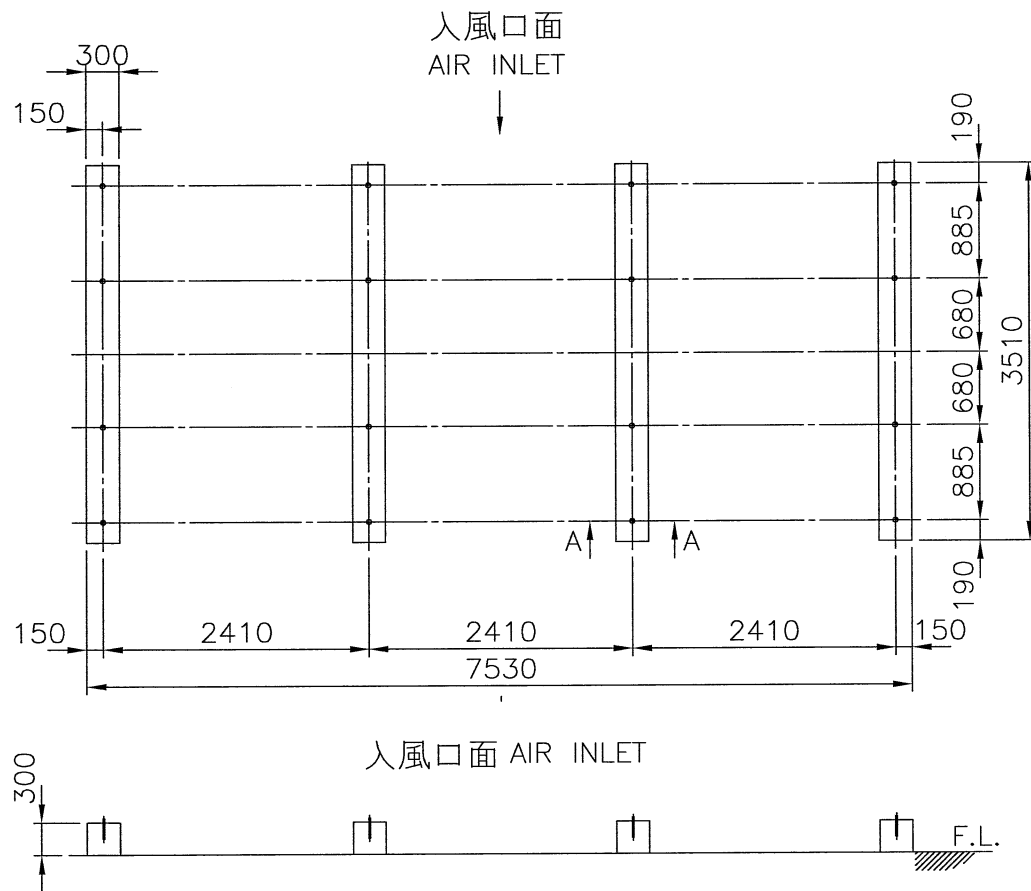

A-A SECTION S=1/20

- 註: 1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
 2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。  
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員。  
 5. (\*) 設計基礎台高度, 可依主管管徑調整高度。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).  
 2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
 3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
 4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.  
 5. (\*) THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LRC-N-200-C3						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭健明				MM	1 / 70	107.01.16
校 對	潘信安	製 圖	陳彥鈞		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					31-114-0198		

102-02  
B-H200C3.DWG

B5-1-48