
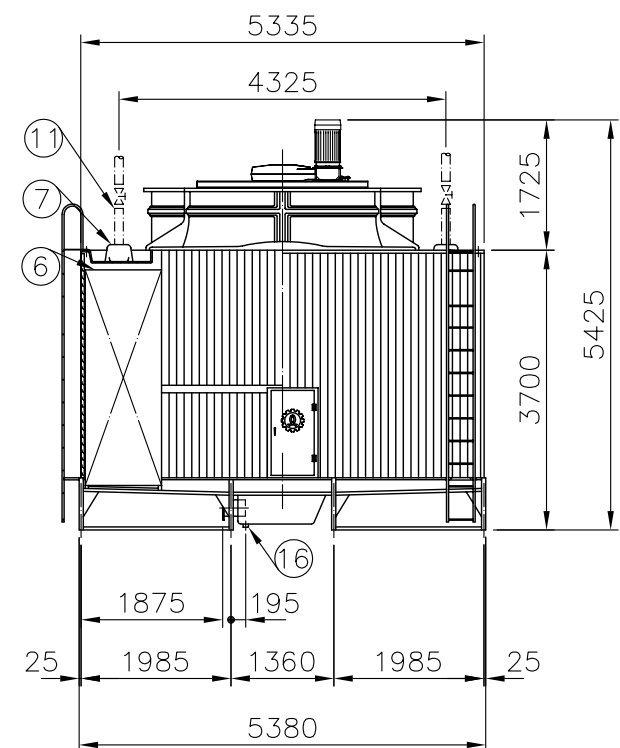


DETAIL "A" S=1:25

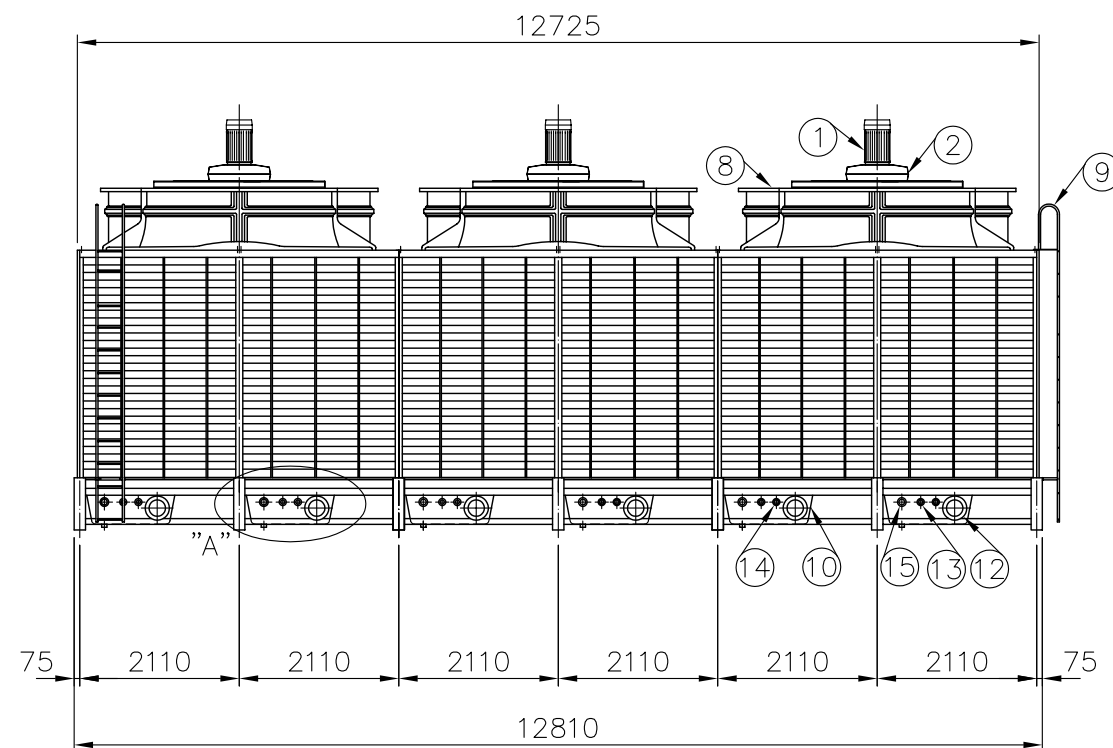

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

| 項  | 名           | 稱                      | 材 質     | 尺 寸           | 件數          |
|----|-------------|------------------------|---------|---------------|-------------|
|    | Description |                        | M.T     | Specification | Q'ty        |
| 1  | 馬達          | Fan Motor              |         | 15HPx6P       | 3 個<br>PCS  |
| 2  | 減速機         | Belt Reducer           |         | VBA-110-BL    | 3 座<br>SET  |
| 3  | 馬達架         | Motor Frame            | H.D.G.S |               | 3 組<br>SET  |
| 4  | 出風口網        | Fan Guard              | H.D.G.S |               | 3 組<br>SET  |
| 5  | 風扇          | Fan                    | A.C.    | LSF-340       | 3 組<br>SET  |
| 6  | 散熱片         | Filling                | P.V.C.  |               | 3 組<br>SET  |
| 7  | 散水箱         | Distribution Box       | F.R.P.  |               | 12 個<br>PCS |
| 8  | 風洞          | Fan Stack              | F.R.P.  |               | 3 組<br>SET  |
| 9  | 階梯          | Ladder                 | H.D.G.S |               | 2 組<br>SET  |
| 10 | 水槽          | Water Sump             | F.R.P.  |               | 6 個<br>PCS  |
| *  | 溫水入管        | Inlet Pipe Connection  | H.D.G.S | 5 B           | 12 支<br>PCS |
|    | 冷水出管        | Outlet Pipe Connection | H.D.G.S | 8 B           | 6 支<br>PCS  |
|    | 自動補給水管      | Automatic Filler       | NYLON   | 1 1/2 B       | 6 支<br>PCS  |
|    | 手動補給水管      | Quick Filler           | NYLON   | 1 1/2 B       | 6 支<br>PCS  |
|    | 溢水管         | Overflow               | NYLON   | 2 B           | 6 支<br>PCS  |
|    | 排水管         | Drain                  | ST.S    | 2 B           | 6 支<br>PCS  |

UNIT : 1 SET

- Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註 溫水入管由客戶提供

|  |  |                  |    |  |     |             |                  |
|--|--|------------------|----|--|-----|-------------|------------------|
| 冷卻塔空重Dry Weight : 7320 kg                  |  |                  |    | 運轉重量Operating Weight : 20550 kg            |     |             |                  |
| 荷重 Loading Data                            |  |                  |    |  |     |             |                  |
| 外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C          |  |                  |    | 風量Air Volume :2800M <sup>3</sup> /MIN/CELL |     |             |                  |
| 出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C               |  |                  |    | 水量Water Flow : 19500 LPM                   |     |             |                  |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C               |  |                  |    | 冷卻能力Cooling Capacity: 5850000Kcal/HR       |     |             |                  |
| 設計基準 Design Condition                      |  |                  |    |  |     |             |                  |
| 變更號碼                                       |  | 日期               | 變更 | 核對   | 核准  | 記 事 NOTE    |                  |
| 圖 名<br>TITLE                               |  | LRC-N-500-C3     |    |  |     |             |                  |
|  |  | 外觀圖 OUTLINE VIEW |    |  |     |             |                  |
| 核定   |  |                  |    |  |     | MM          | 1 /100 102•10• 1 |
| 校對   |  |                  |    | 製圖   | 陳建宏 | 圖 號 DWG NO. |                  |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |  |                  |    |  |     | 31-123-1756 |                  |