


註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

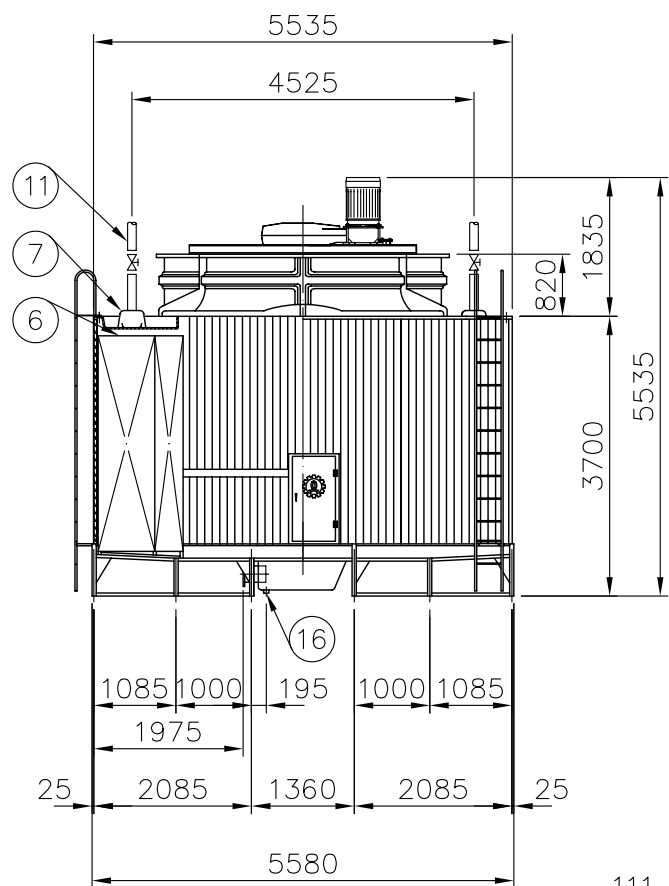

	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		20HPx6P	2 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-150BL	2 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
	5	風扇	Fan	A.C.	LSF-360	2 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	8 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT：1 SET

- Abbrev.：1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C.：Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S：Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P.：Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark：(\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight：8600 kg				運轉重量Operating Weight：22600 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp：27℃				風量 Air Volume：4000M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow：18200 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity：5460000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-700-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 100	102・10・1
校對			製圖	陳 建 宏		圖	號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-123-1804		