


DETAIL "A" S=1:30

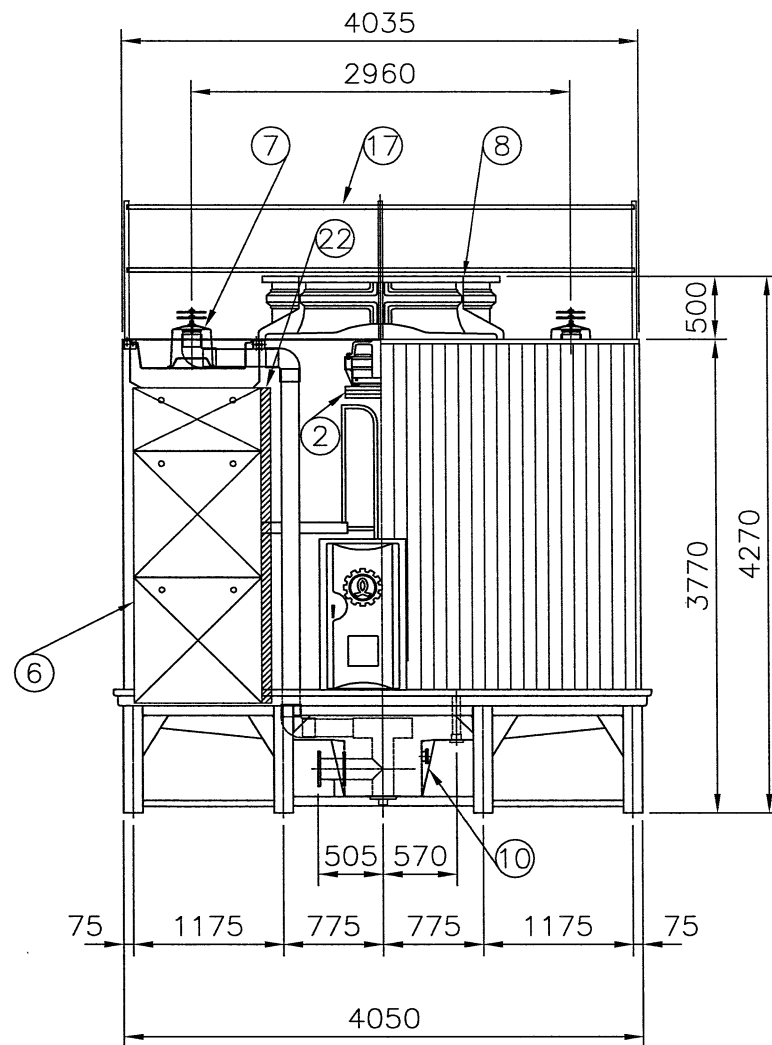

86-03  
O-LUC1017CC2.DWG

| 2 組 SET | 項  | 名           | 稱                      | 材 質            | 尺 寸           | 件數      |
|---------|----|-------------|------------------------|----------------|---------------|---------|
|         |    | Description |                        | M.T            | Specification | Q'ty    |
|         | 1  | 馬達          | Fan Motor              |                | 5HPx4P        | 2 個 PCS |
|         | 2  | 減速機         | Belt Reducer           |                | IBA-037C-B    | 2 座 SET |
|         | 3  | 馬達架         | Motor Frame            | H.D.G.S        |               | 2 組 SET |
|         | 4  | 出風口網        | Fan Guard              | H.D.G.S        |               | 2 組 SET |
|         | 5  | 風扇          | Fan                    | A.C.           | LSF-170       | 2 組 SET |
|         | 6  | 散熱片         | Filling                | P.V.C.         |               | 2 組 SET |
|         | 7  | 散水箱         | Hot Water Basin        | F.R.P.         |               | 4 個 PCS |
|         | 8  | 風洞          | Fan Stack              | F.R.P.         |               | 2 組 SET |
|         | 9  | 階梯          | Ladder                 | H.D.G.S        |               | 1 組 SET |
|         | 10 | 水槽          | Water Sump             | F.R.P.         |               | 2 個 PCS |
|         | 11 | 溫水入管        | Inlet Pipe Connection  | H.D.G.S P.V.C. | 6 B           | 2 組 SET |
|         | 12 | 冷水出管        | Outlet Pipe Connection | H.D.G.S        | 6 B           | 2 支 PCS |
|         | 13 | 自動補給水管      | Automatic Filler       | NYLON          | 1 B           | 2 支 PCS |
|         | 14 | 手動補給水管      | Quick Filler           | NYLON          | 1 B           | 2 支 PCS |
|         | 15 | 溢水管         | Overflow               | NYLON          | 2 B           | 2 支 PCS |
|         | 16 | 排水管         | Drain                  | ST.S           | 2 B           | 2 支 PCS |
|         | 17 | 欄杆          | Handrail               | H.D.G.S        | 1 B           | 1 組 SET |
|         | 18 | 護欄          | Safety Cage            | H.D.G.S        |               | 1 組 SET |
|         | 19 | 散水槽蓋板       | Hot Water Basin Cover  | F.R.P.         |               | 2 組 SET |
|         | 20 | 均量散水頭       | Metering Orifice       | P.P.           |               | 2 組 SET |
|         | 21 | 水槽連通管       | Balance Pipe           | F.R.P.         |               | 1 組 SET |

UNIT : 1 SET  
Abbrev. : 1. 熱浸鍍鋅鐵 H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
2. 鋁合金 A.C.:Aluminum Alloy Cast  
3. 不銹鋼 ST.S:Stainless Steel 304  
4. 玻璃纖維強化塑膠 F.R.P.:Fiberglass Reinforced Plastic

|  |     |                  |    |   |             |                         |           |
|--|-----|------------------|----|---|-------------|-------------------------|-----------|
| 冷卻塔空重 Dry weight :2900 kg                  |     |                  |    | 運轉重量 Operating Weight : 9000 kg             |             |                         |           |
| 荷重 Loading Data                            |     |                  |    |   |             |                         |           |
| 外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃           |     |                  |    | 風量 Air Volume :1135M <sup>3</sup> /MIN/CELL |             |                         |           |
| 出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃                |     |                  |    | 水量 Water Flow : 4550 l/min                  |             |                         |           |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃                 |     |                  |    | 冷卻能力 Cooling Capacity :1365000Kcal/HR       |             |                         |           |
| 設計基準 Design Condition                      |     |                  |    |   |             |                         |           |
| 變更號碼                                       |     | 日期               | 變更 | 核對  | 核准          | 記 事 NOTE                |           |
| 圖 名<br>TITLE                               |     | LUC-1017C-C2     |    |   |             | 內部配管<br>Internal Piping |           |
|  |     | 外觀圖 OUTLINE VIEW |    |   |             |                         |           |
| 核定   | 蕭健明 |                  |    |   | MM          | 1 / 60                  | 108.06.28 |
| 校對   | 李俞鴻 |                  | 製圖 | 陳智勇   | 圖 號 DWG NO. |                         |           |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |     |                  |    |   | 91-083-5913 |                         |           |

F6-8-8