
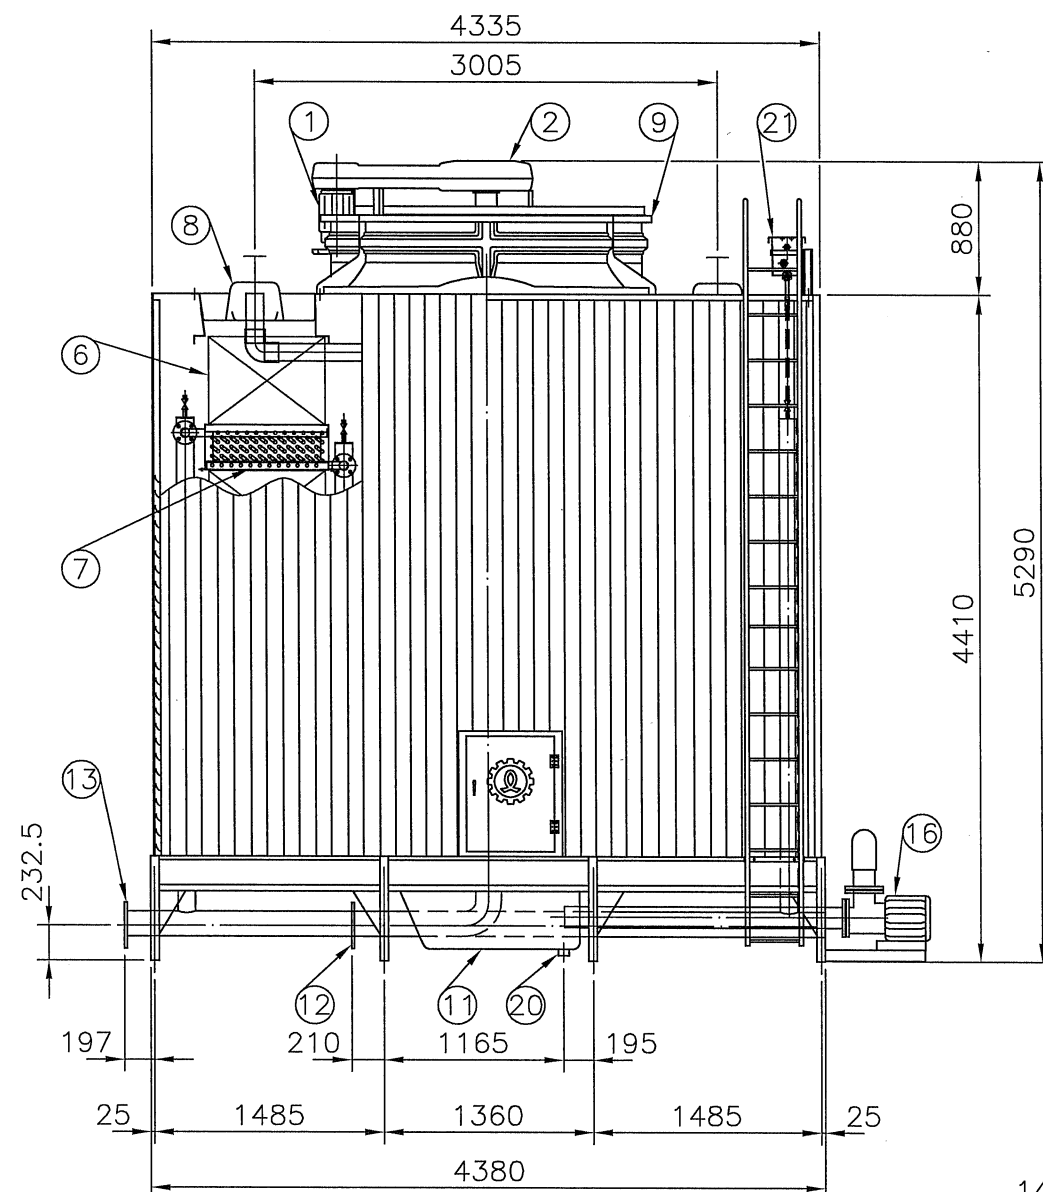


註：1. \* 號之出入水管及自手補,溢水,排水等管線  
皆需由客戶配管。  
2.膨脹水箱之入水管,溢水管,排水管需由客戶  
配管（詳如“A”視圖所示）。  
3.二次側出入水管及冷卻水幫浦由良機負責配管。  
4.風扇馬達及二次側冷卻水幫浦由客戶負責配電。

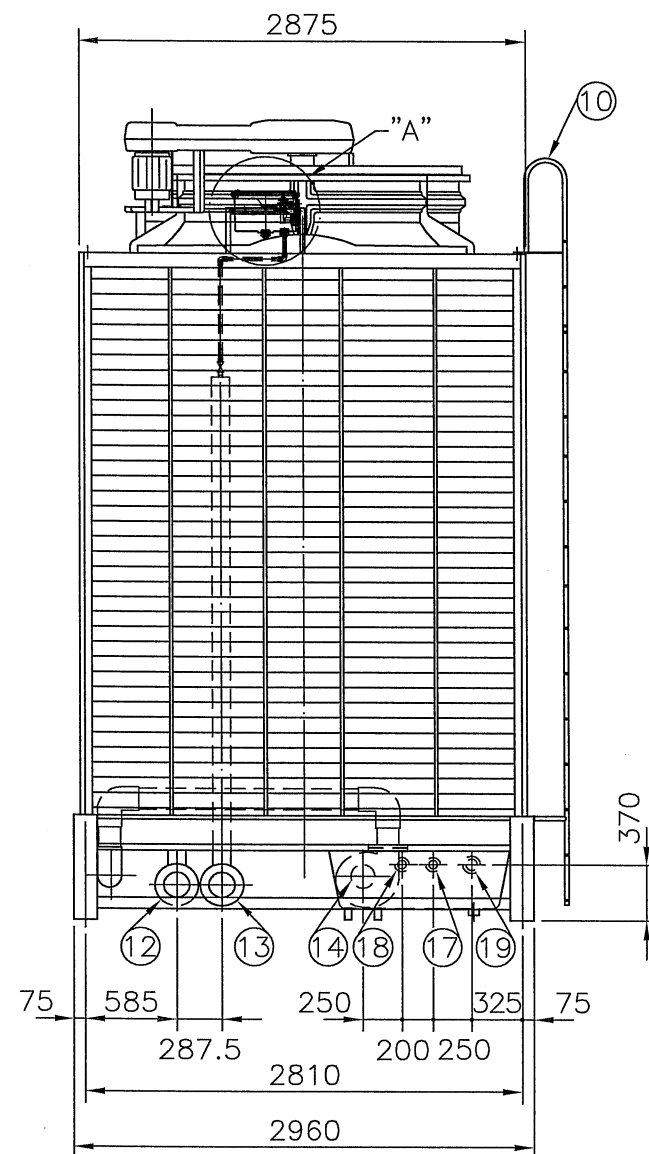

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10 HPx4P	1 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-075-RH	1 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-200	1 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
7	散熱盤管	Coil	ST.S		1 組 SET
8	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		2 個 PCS
9	風胴	Fan Stack	F.R.P.		1 組 SET
10	階梯	Ladder	H.D.G.S		1 組 SET
11	水槽	Water Sump	F.R.P.		1 個 PCS
* 12	一次側溫水入管		P.V.C.	6 B	1 支 PCS
* 13	一次側冷水出管		P.V.C.	6 B	1 支 PCS
14	二次側冷卻水出管		P.V.C.	5 B	1 支 PCS
15	二次側冷卻水入管		P.V.C.	5 B	1 支 PCS
16	二次側冷卻水幫浦			YM-5HPX5BX4P	1 合 SET
* 17	自動補給水管		Automatic Filler	NYLON 1 B	1 支 PCS
* 18	手動補給水管		Quick Filler	NYLON 1 B	1 支 PCS
* 19	溢水管		Overflow	NYLON 2 B	1 支 PCS
* 20	排水管		Drain	ST.S 2 B	1 支 PCS
* 21	膨脹水箱		F.R.P.	LPT-20	1 組 SET

UNIT : 1 SET  
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight :3010 kg		運轉重量 Operating Weight : 6480 kg			
荷重 Loading Data					
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C		風量 Air Volume : 1970 M <sup>3</sup> /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 2275 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity :6825000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition					
變更號碼	日期	變更	核對 核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LCC-S-175				
	外觀圖 OUTLINE VIEW				
核定	蕭健明			MM	1 / 50 110.05.10
校對	李俞鴻		製圖	許峻祥	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-183-0306