


B VIEW S=1/50

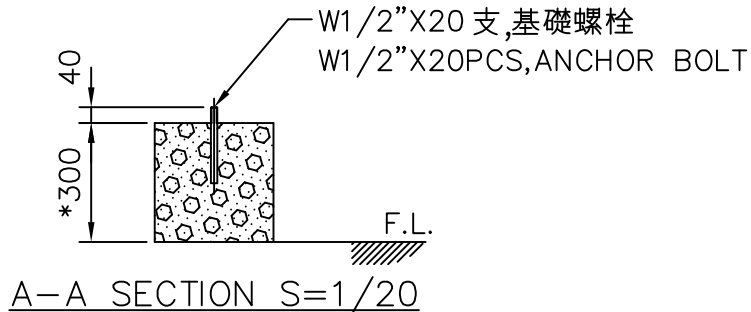

| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

註:

1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ .
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員.
- 5.(\*)設計基礎台高度,可依主管管徑調整高度.

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
- 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .
- 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
- 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
- 5.(\*)THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

|  |  |                |     |     |     |                                      |        |           |
|--|--|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------|-----------|
| 變更號碼                                       |  | 日 期            | 變 更 | 校 對 | 核 准 | 記 事 NOTE                             |        |           |
| 圖 名<br>TITLE                               |  | LPC-330-7W-C2  |     |     |     |                                      |        |           |
|  |  | 基礎圖 FOUNDATION |     |     |     |                                      |        |           |
| 核 定  |  |                |     |     |     | MM                                   | 1 /100 | 107-01-11 |
| 校 對  |  |                | 製 圖 | 陳彥鈞 |     | 圖 號 DWG NO.                          |        |           |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |  |                |     |     |     | 102-03 B-SAS400C2.DWG<br>31-114-0222 |        |           |