
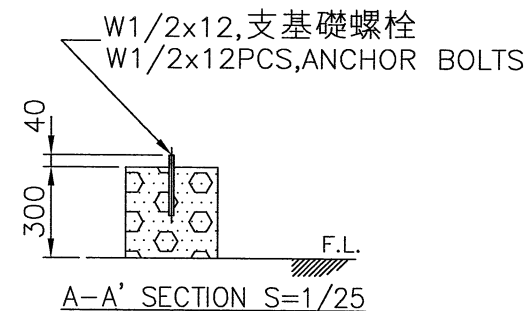


| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

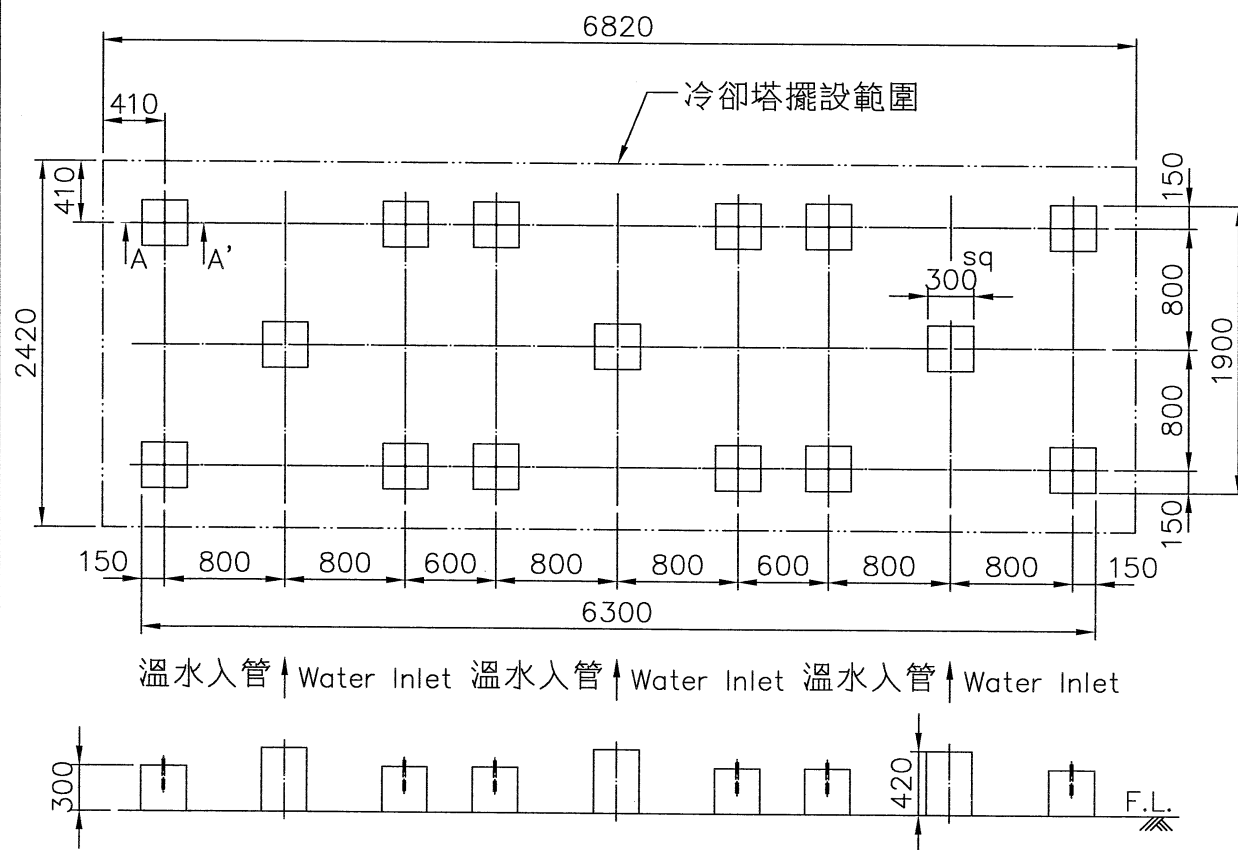

註:

1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員.

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

| 變更號碼                                       | 日期             | 變 更 | 校 對 | 核 准   | 記 事 NOTE                              |        |             |
|--|----------------|-----|-----|-------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 圖 名<br>TITLE                               | LDC-N-125-C3   |     |     |       |                                       |        |             |
|  | 基礎圖 FOUNDATION |     |     |       |                                       |        |             |
| 核 定  | 蕭 健 明          |     |     |       | MM                                    | 1 / 50 | 106 · 5 · 5 |
| 校 對  | 潘信安            |     | 製 圖 | 陳 建 宏 | 圖 號 DWG NO.                           |        |             |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |                |     |     |       | 103-06 B-LDCN125C3.DWG<br>81-114-0412 |        |             |

C1-2-13