
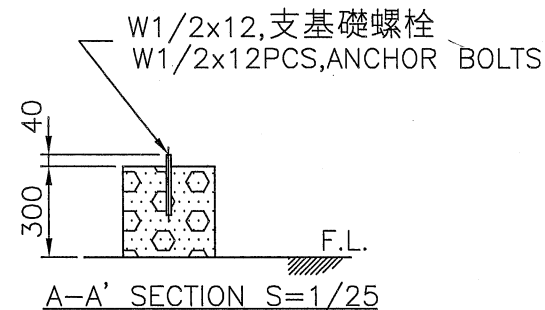


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數

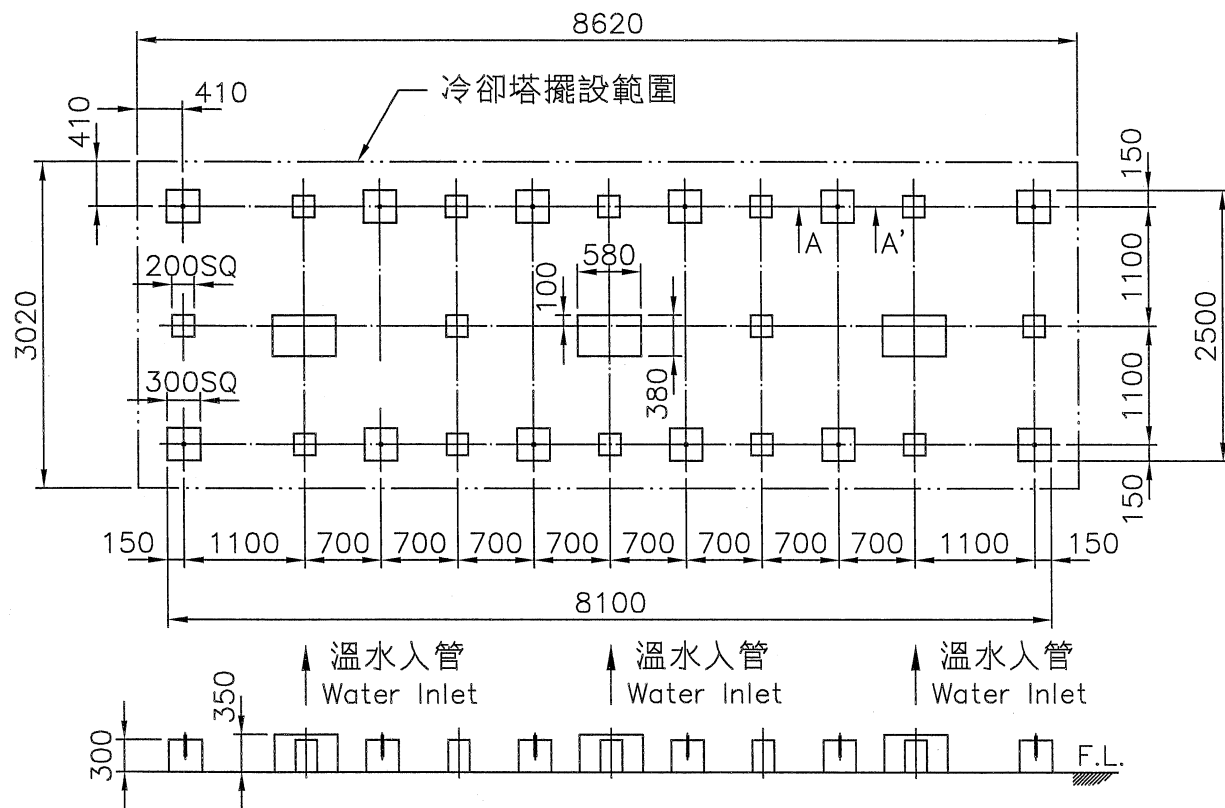

註:

- 1.本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
- 2.基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
- 3.基礎台高度不包含保溫層及防水層.
- 4.若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員.

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
- 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .
- 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
- 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LDC-N-200-C3						
	基礎圖 FOUNDATION						
核定	蕭健明				MM	1 / 70	109.08.17
校對	李金鴻		製圖	黃忠慶	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					103-07 B-LDCN200C3.DWG 81-114-0427		