


W1/2"X44 支, 基礎螺栓
W1/2"X44PCS, ANCHOR BOLT

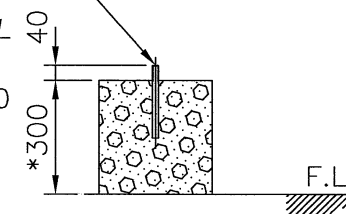

A-A SECTION

項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數

入風口面 AIR INLET

入風口面 AIR INLET

F.L.

- 註: 1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$.
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員.
5. (*) 設計基礎台高度, 可依主管管徑調整高度.

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
5. (*) THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

137-01

B-TR1036C-C5.DWG

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1036C-C5						
	基礎圖 FOUNDATION						
核定	蕭健明				MM	1 / 150	107. 01 .11
校對	潘信安		製圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-174-9267		

A8-3-45