



W5/8"X42 支基礎螺栓
W5/8"X42PCS, ANCHOR BLOT

40

*600


F.L.

A-A SECTION S=1/20

- 註：1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項,
請洽本公司業務人員。
5. (*) 冷卻塔基礎台高度, 須依主管管徑, 管架... 等配合調整高度。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
5. (*) COOLING TOWER FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAIN PIPE, THE PIPE RANK, ETC.

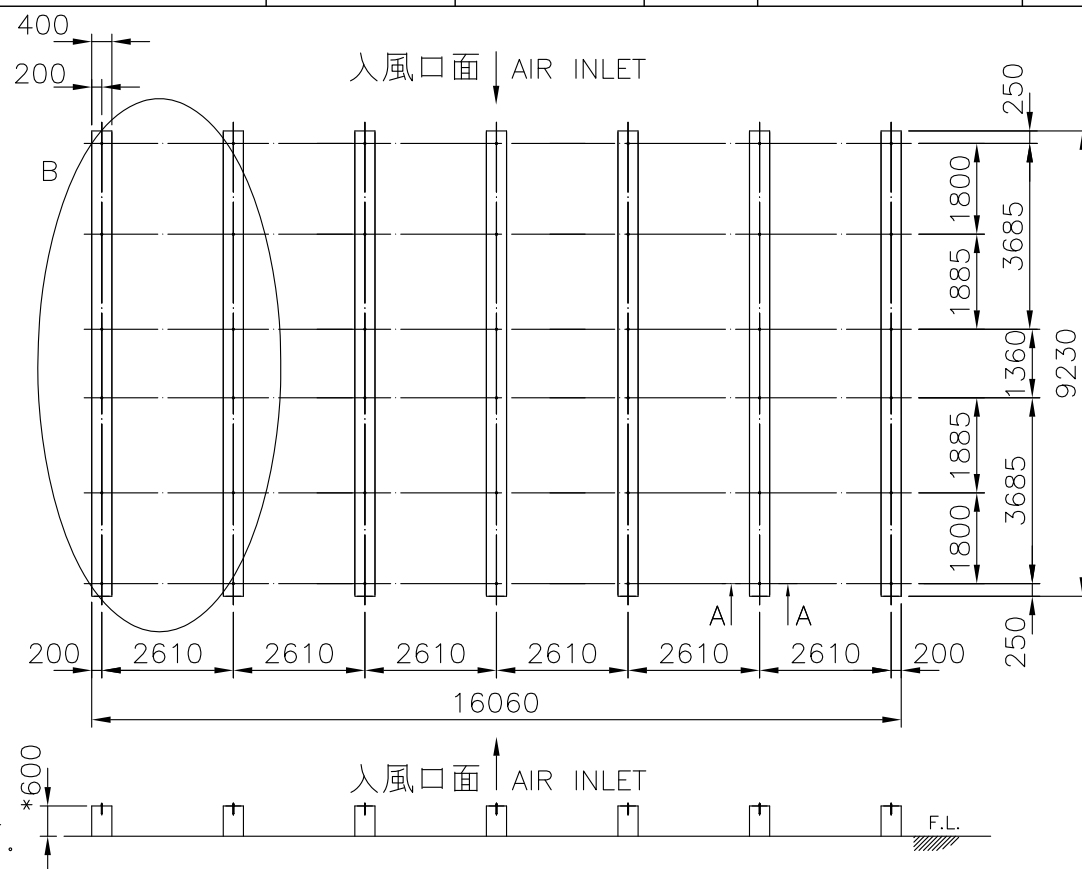

變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1180-C3						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定					MM	1 / 150	112.01.16
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					156-09 B-TR1180C3.DWG 91-234-4136		