
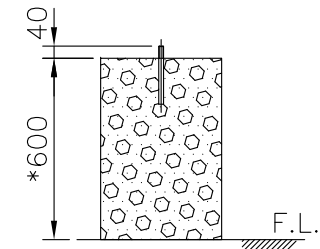


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件數

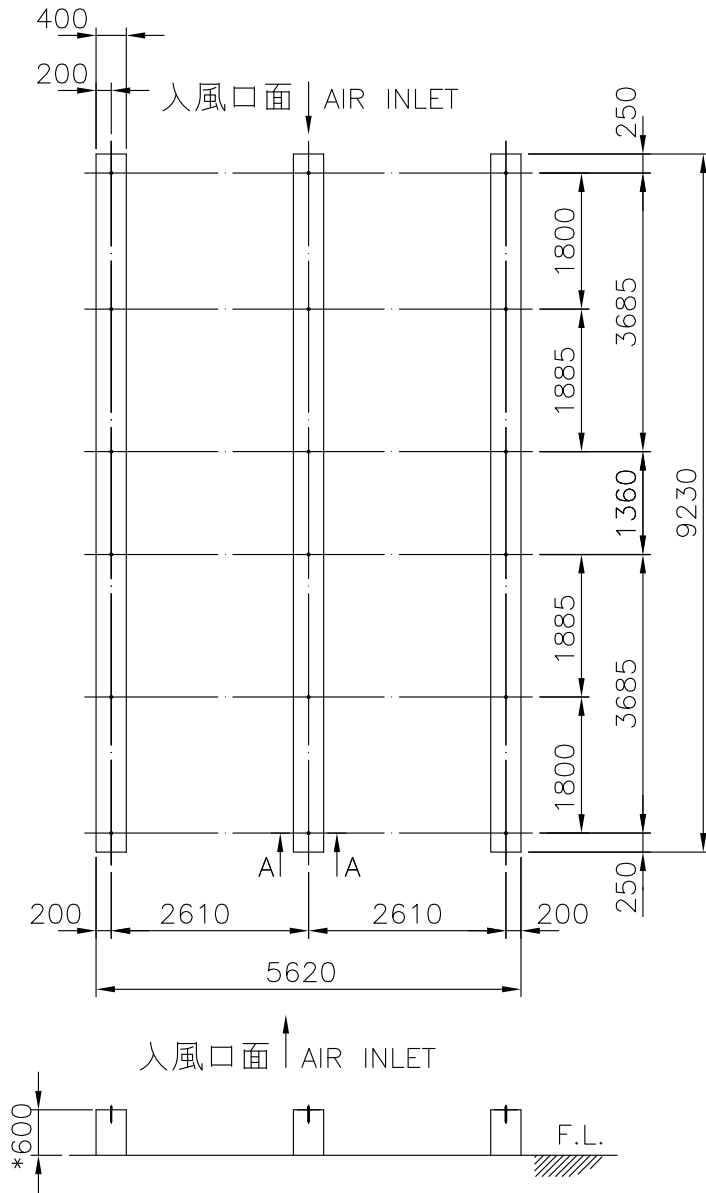

A-A SECTION S=1/25

- 註：1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
 2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。  
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員。  
 5. (\*)冷卻塔基礎台高度,須依主管管徑,管架...等配合調整高度。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).  
 2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
 3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
 4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.  
 5. (\*) COOLING TOWER FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAIN PIPE, THE PIPE RANK, ECT.

變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1180						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定					MM	1 / 100	112. 01. 16
校 對		製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					156-09 B-TR1180.DWG 91-234-4134		