


REMARK: 註:
 1.HDGS: Hot Dip Galvanized Steel熱浸鍍鋅鐵
 2.A.C: Aluminum Alloy Cast 鋁合金
 3.ST.S: Stainless Steel.不銹鋼

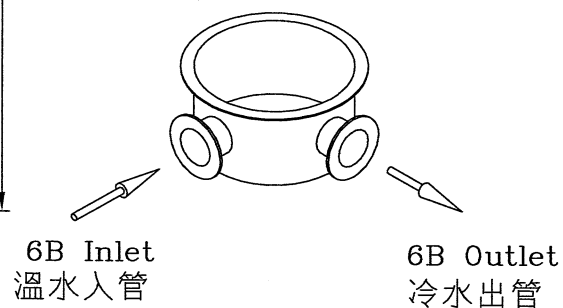

| 項 | 名 | 稱 | 材質 | 規範 | 件數 |
|------|-------------|---------------------|-------|---------------|---------|
| Item | Description | | M.T | Specification | Qt'y |
| 1 | 馬達 | Fan Motor | | 5HP*6P | 1 個/pcs |
| 2 | 減速機 | Belt Reducer | | VBA-037-BL | 1 座/set |
| 3 | 馬達架 | Motor Frame Ass'y | HDGS | | 1 座/set |
| 4 | 風扇 | Fan | A.C | LSF-240 | 1 組/set |
| 5 | 出風口網 | Fan Guard | HDGS | | 1 組/set |
| 6 | 本體 | Casing | F.R.P | | 8 片/pcs |
| 7 | 檢點窗 | Hand Hole | E.V.A | | 1 個/pcs |
| 8 | 噴頭 | Sprinkler Head | A.C | LSH-150 | 1 座/set |
| 9 | 噴水管 | Sprinkler Pipe | P.V.C | | 4 支/pcs |
| 10 | 擋水器 | Eliminator | F.R.P | | 4 片/pcs |
| 11 | 分管吊具 | Tension Device | HDGS | | 4 組/set |
| 12 | 中心管 | Stand Pipe | P.V.C | | 1 支/set |
| 13 | 散熱材 | Filling | P.V.C | | 1 組/set |
| 14 | 中心管束 | Stopper or Column | HDGS | | 1 組/set |
| 15 | 散熱材支持架 | Filling Supportor | HDGS | | 1 組/set |
| 16 | 中間腳 | Casing Supportor | HDGS | | 8 支/pcs |
| 17 | 入風口網 | Inlet Louver | P.V.C | | 1 組/set |
| 18 | 鐵腳 | Frame Ass'y | HDGS | | 4 組/set |
| 19 | 水盤 | Water Basin | F.R.P | | 8 片/pcs |
| 20 | 水槽 | Water Sump | F.R.P | | 1 個/pcs |
| 21 | 扶梯 | Ladder | HDGS | | 1 座/set |
| 22 | 濾水網 | Strainer | ST.S | | 1 個/pcs |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 消音毯 | Drip Eliminator | Nylon | | 1 組/set |
| 26 | 出風導口裝置 | Air Outlet Silencer | F.R.P | | 1 組/set |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|------------|-------|------------------|---------------------------|
| 排水管 | Drain | 50A(2 B) | 溢水管 | Over Flow | 50A(2 B) |
| 冷水出管 | Outlet | 150A(6 B) | 手動給水管 | Quick Filler | 32A(1-1/4B) |
| 溫水入管 | Inlet | 150A(6 B) | 自動給水管 | Automatic filler | 32A(1-1/4B) |
| 配管 Pipe Connections | | | | | |
| 冷卻塔空重 | Dry Weight | 885 kgs | 運轉時全重 | Operating Weight | 3812 kgs |
| 荷重 Loading Data | | | | | |
| 外氣溼球溫度 | Ambient Wetbulb | 27°C | 風量 | Air Volume | 1,250 M ³ /MIN |
| 出水溫度 | Outlet Water Temp | 32°C | 水量 | Water Flow | 2,600L /MIN |
| 入水溫度 | Inlet Water Temp | 37°C | 冷卻能力 | Cooling Capacity | KCAL/HR |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|-----|-------------|--------|-----------|
| 設計基準 Design Condition 780,000 | | | | | | |
| 變更號碼 | 日期 | 變更者 | 核准者 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | LBC-LN-200 | | | | | |
| | 冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing | | | | | |
| 核定 | 羅健明 | 設計 | | MM | 1 / 35 | 108.06.19 |
| 校對 | 陳信宏 | 製圖 | 陳立哲 | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | 11-033-0011 | | |